

Общество с ограниченной ответственностью  
«Эл-Транс»  
603000, г.Нижний Новгород  
улица Студеная, дом 5, офис 3  
эл.адрес [info@el-trans.ru](mailto:info@el-trans.ru)  
тел. +7 910-100-20-74  
ОГРН 1185275045670  
ИНН/КПП 5260457253/526001001  
Р/с 40702810800320010254  
в Нижегородском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк»  
г. Н. Новгород  
К/с 30101810900000000700, БИК 042202700

27.03.2019 г. № 43

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Филиал  
«Нижновэнерго»

Заместителю главного инженера по  
оперативно-технологическому и  
ситуационному управлению –  
начальник ЦУС  
Белину Я.Н.

603950, г. Н. Новгород, ул. Рождественская,  
д. 33.

О проведении внеочередного замера нагрузок  
20.03.2019г.»


*Уважаемый Ян Николаевич!*

Направляем Вам данные проведенных замеров внеочередного режимного дня 20 марта 2019г.

Приложение:

1. Сводная таблица нагрузок - на 1 л.

Главный инженер

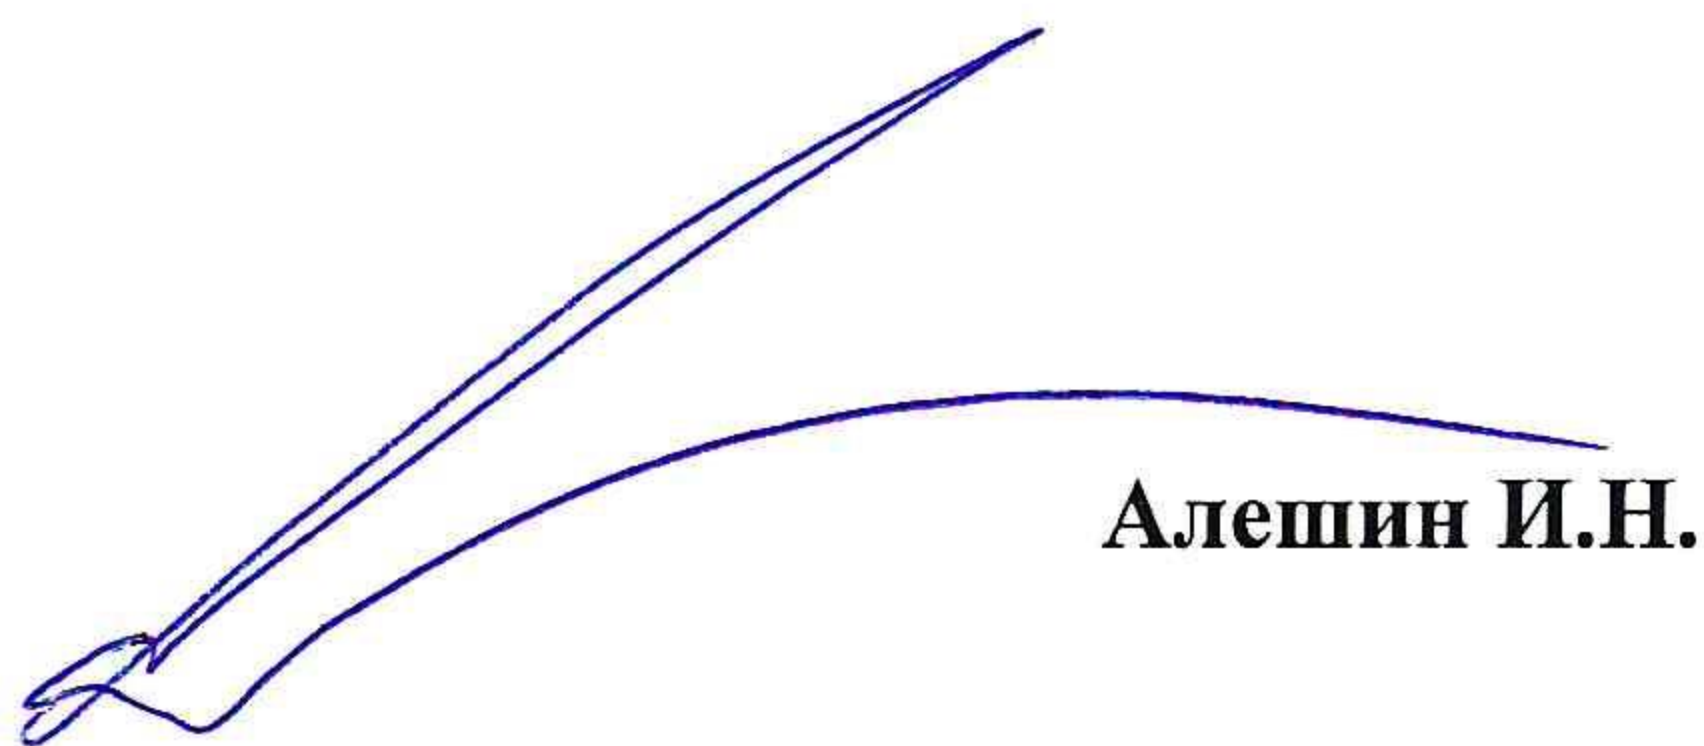

Алешин И.Н.

Исп.: Волкова Т.М.  
Тел.: (8313) 27-50-01

Таблица нагрузок линий, участвующих в графике временного отключения потребления на 2018/2019гг.

ООО "Эл-Транс"

Внеочередной замер: 20 марта 2019г.

№ пп	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	время отключения в мин.	Нагрузка присоединений по данным внеочередного замера 20.03.2019г. (в МВт)																								
						1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.	5 ч.	6 ч.	7 ч.	8 ч.	9 ч.	10 ч.	11 ч.	12 ч.	13 ч.	14 ч.	15 ч.	16 ч.	17 ч.	18 ч.	19 ч.	20 ч.	21 ч.	22 ч.	23 ч.	24 ч.	
1	ООО "Эл-Транс"	ГТП 110 кВ "Южная" "Полимер" "Северная"	ПС-39	ОП	5	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
			ПС-83			0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
2	ООО "Эл-Транс"	ГТП 110 кВ "Южная" "Полимер" "Северная"	ПС-54	ОП	5	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,074	0,074	0,074	0,074		
			ПС-80			0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
			ПС-66			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

Главный инженер  
телефон 27-54-41

И.Н.Алёшин